


CHA-07/10

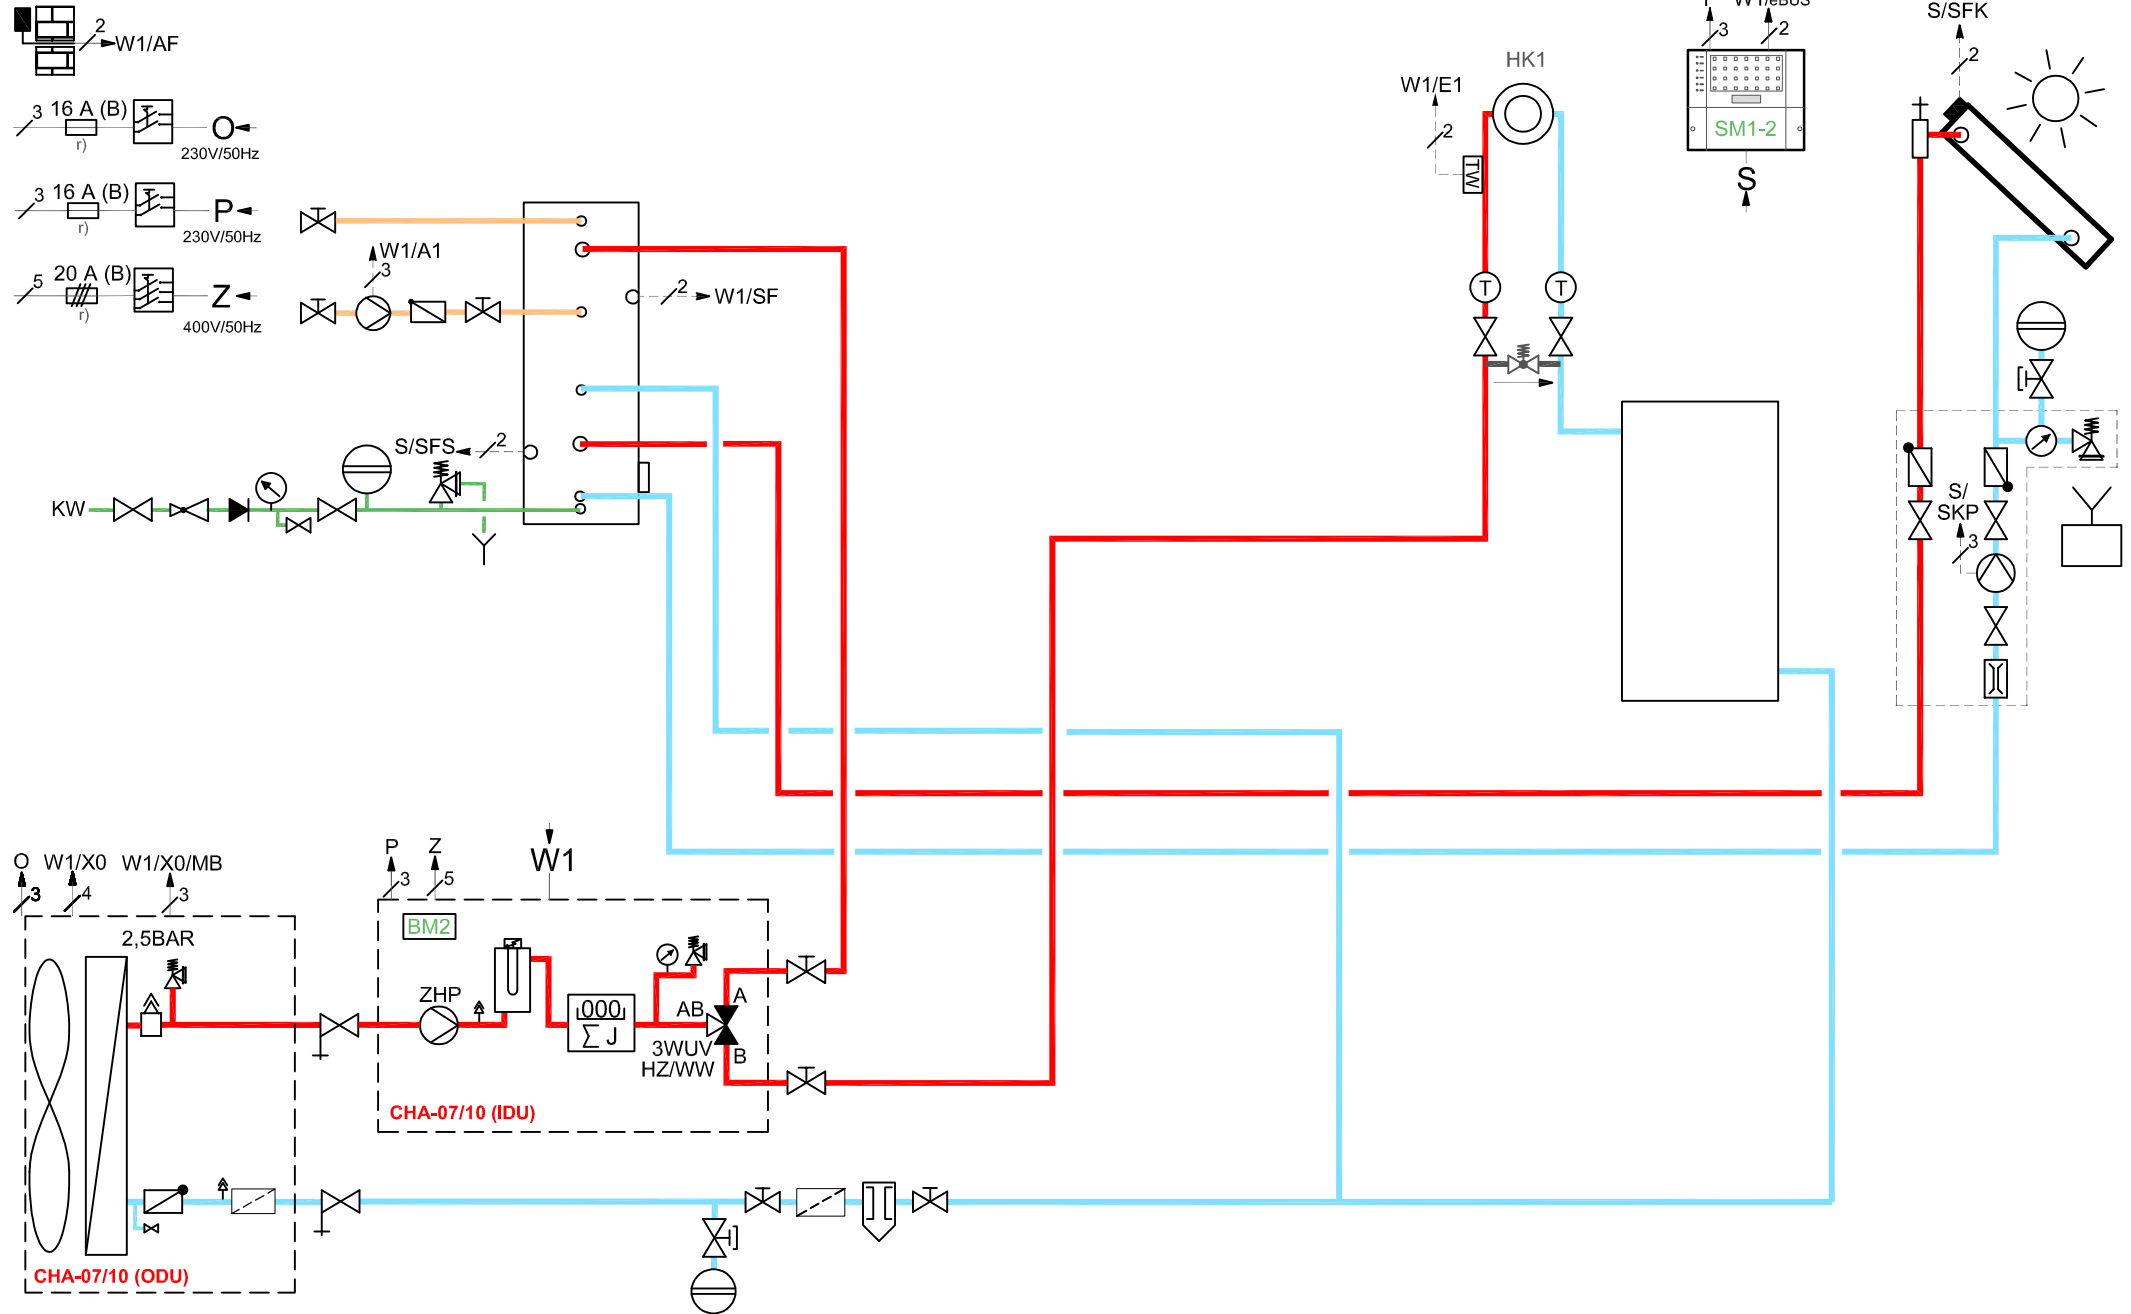

Funktionsbeschreibung und Einstellungshinweise

KB	Einheit	Adresse	Konfiguration ¹⁾	HK	MK	LH	RLA	Sp	ZP	Beschreibung
W1	Regelung CHA Mindest- anforderung: BM-2: 2.70 AM: 1.70	---	01	x				x	x	• witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung für einen direkten Heizkreis • Speichertemperaturregelung • intervallgesteuerte Zirkulationspumpe ⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter WP001 ¹⁾ = 01, WP002 ¹⁾ = Maximalthermostat, WP003 ¹⁾ = Zirk20 oder Zirk50 oder Zirk100 ⇒ Optionale Einstellung: Parameter WP091 ¹⁾ abhängig von gewünschter Betriebsart einstellen
S	Solarmodul SM1-2	---	---					1 ²⁾		• Das Solarmodul regelt eine Einkreissolaranlage mittels Temperaturdifferenzregelung. Dabei wird die Speichertemperatur mit der Kollektortemperatur verglichen und je nach Temperaturdifferenz die Solarkreispumpe ein - oder ausgeschaltet.
O	Netzleitung	---	---	---	---	---	---	---	---	^{r)} siehe Abschnitt „Technische Daten“ in Montage- und Bedienungsanleitung
P	Netzleitung	---	---	---	---	---	---	---	---	^{r)} siehe Abschnitt „Technische Daten“ in Montage- und Bedienungsanleitung
Z	Netzleitung	---	---	---	---	---	---	---	---	^{r)} siehe Abschnitt „Technische Daten“ in Montage- und Bedienungsanleitung